

Rengöring av kanal och filter. Filterrengöring/filterbyte rekommenderas årligen



1. Lämpligt hjälpmedel vid rengöring (dammsugning). Anslutes till vanlig dammsugare.




2. Vissa installationer har en renslucka monterad ovanför radiatorm. Genom denna rengörs kanalen som löper vågrätt genom väggen, samt den lodräta kanalen ned till inloppet för friskluftsventilen.




3. EuroDon har en renslucka under radiator, vilken är fäst med skruvrattarna i gavlarna. Demontera luckan och filtret är åtkomligt för rengöring/byte samt kanalen för rengöring.

- Grovfilter (svart) tvättas i ljummet vatten, torkas och återanvänds.
- F7-filter (vitt) bytes. Monteras med nätsidan in mot rummet.
- Kombifilter. Grovfilter + F7-filter. Grovfiltret tvättas och återanvänds. F7-filtret bytes. Vid montering läggs filtren ihop med F7-filtrets nätsida inåt rummet.

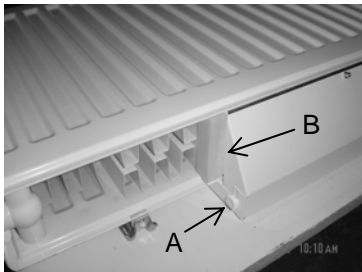

4. Återmontera rensluckan. Rensluckan monteras med vita skruvrattar (A) i båda gavlarna. Luckan är justerbar in och ut. Se till att luckan når så långt ut som möjligt mot yttre radiatorplåten. Se till att tätningklossarna, vid sidan av rensluckans gavlar (B) sitter på plats.

Spjällfunktion

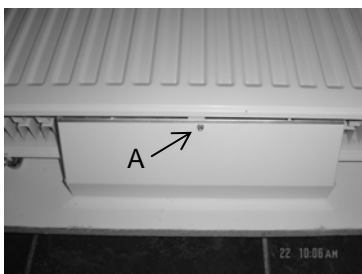

OBS!

Spjället skall endast i undantagsfall ändras eller justeras

A. Justeringsskruv typ in-sex (A)

Spjället är stängt när skruven är i botten. Spjället är helt öppet när skruven når ca 2 mm ut ur hylsan.

B. Justeringsskruv typ skruvratt

In-sex skruv (A) kan vara bytt till skruvratt (svart). Vid stängning skruvas medurs tills skruven är i botten. Vid öppning skruvas moturs. När skruven är ute ca 8 mm, är spjället i fullt öppet läge.